

Legenda

Stazioni di misura utilizzate




Deficit idrico del mese di luglio



Evapotraspirazione potenziale del mese di luglio

- 160 - 165 mm
- 165 - 170 mm
- 170 - 175 mm

GIOIA DEL COLLE 25 °C VALORI MEDI STIMATI DI EVAPOTRASPIRAZIONE POTENZIALE E DEFICIT IDRICO DEL MESE DI LUGLIO

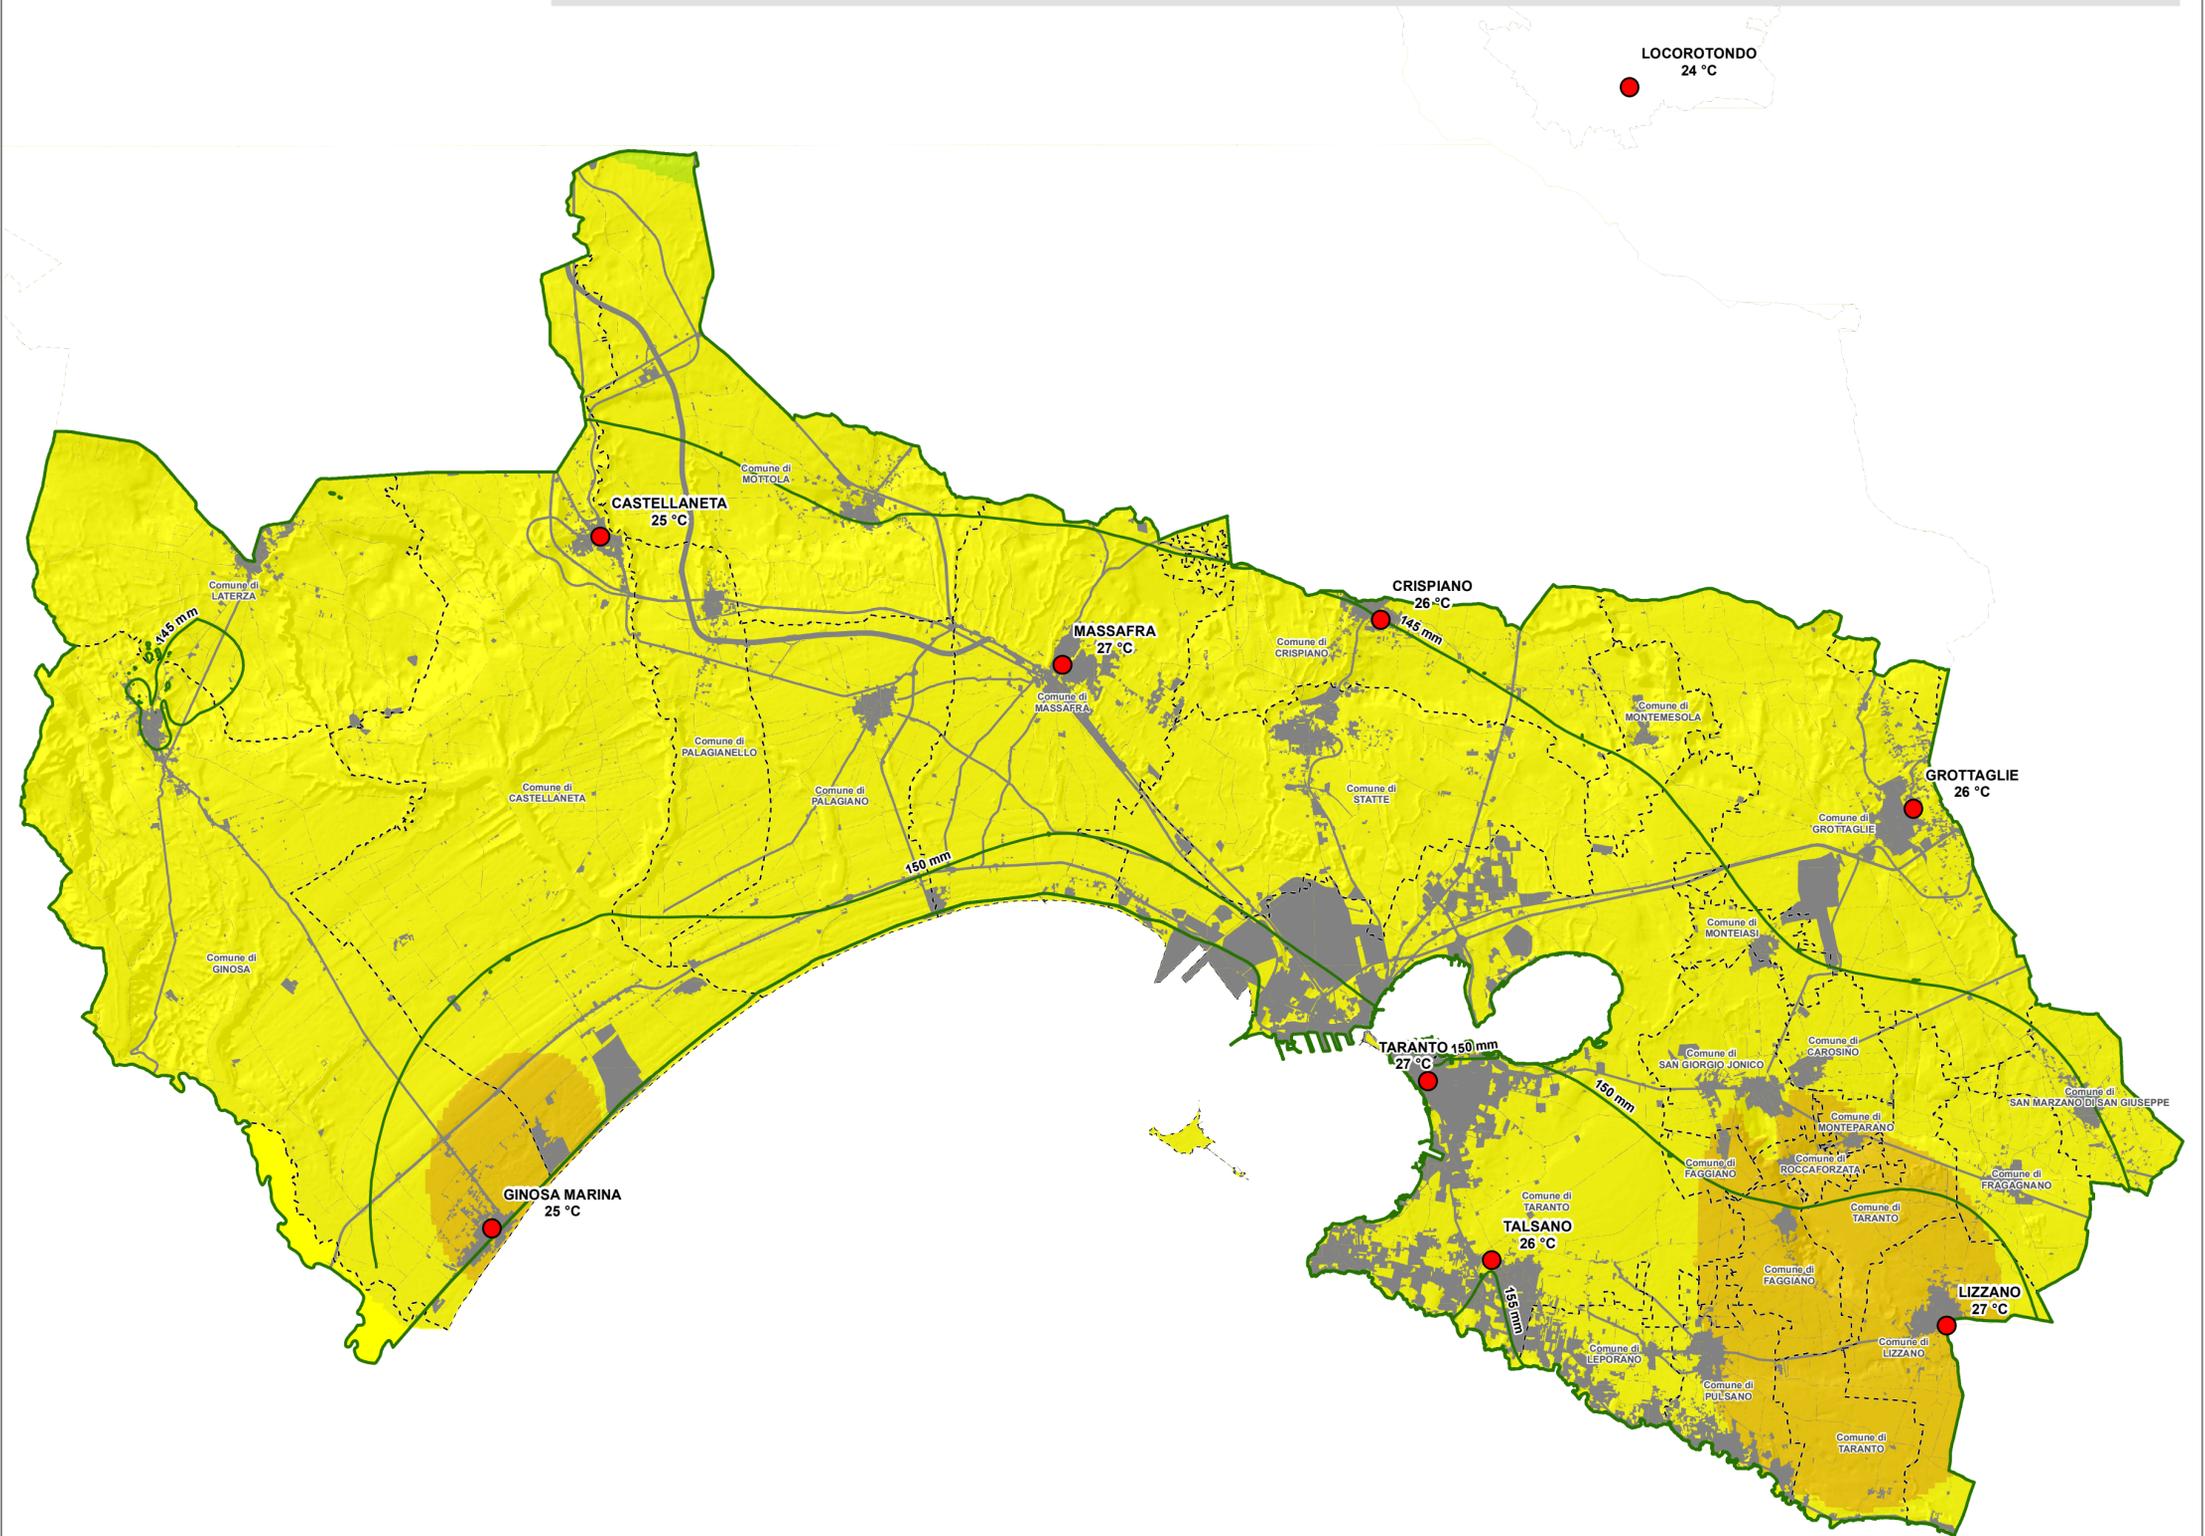

REGIONE PUGLIA

Commissario straordinario unico
dei Consorzi di bonifica

Arneo - Stornara e Tara - Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi
(D.G.R. n. 1484 del 04/07/2011 - D.P.G.R. n. 701 del 4 luglio 2011)

Via Lembo 38/M - 70124 BARI
Tel. 080 9179891 - Fax 080 9179894



Consorzio di bonifica Stornara e Tara

Viale Magna Grecia, 240 - 74121 TARANTO
Tel. 099 7357111 - Fax 099 7350680



PIANO COMPENSORIALE DI BONIFICA

N. Elaborato

Titolo Elaborato

TAV. 6-3

CARATTERI CLIMATICI
Valori medi stimati di evapotraspirazione
potenziale e deficit idrico del mese di luglio

SCALA:	DATA:				
1:150'000	09-05-2014				
2					
1					
0	09-05-2014				
Verificato	Approvato	Rev.	Data	Approvazione Consorzio	Approvazione Regione

REALIZZAZIONE

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

NordEst Ingegneria

Via Paolo da Sarmeola 1/A
35030 Rubano (PD)
Tel. 049 8975709 - Fax 049 630270
email: info@nordestingegneria.com
www.nordestingegneria.com



Il presente elaborato è di proprietà del Consorzio di bonifica Stornara e Tara e non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta

Responsabile scientifico:
prof. ing. Vincenzo Bixio

Commissario unico regionale per i Consorzi di bonifica:
dott. Giuseppantonio Stanco

Gruppo di lavoro:
ing. Anna Chiara Bixio
ing. Riccardo De Socio
ing. Paolo Manzi
ing. Daniele Tosato
ing. Corrado Vazzoler

Responsabile unico del procedimento:
dott. Angelo d'Andria